
GROUPE ATLANTIC
NEDERLAND

Aansluitschema EC-ventilator met MTV en CO_2-opnemer via de Signaalkiezer. Let op, de voeding van de signaalkiezer dient 24V AC te zijn.

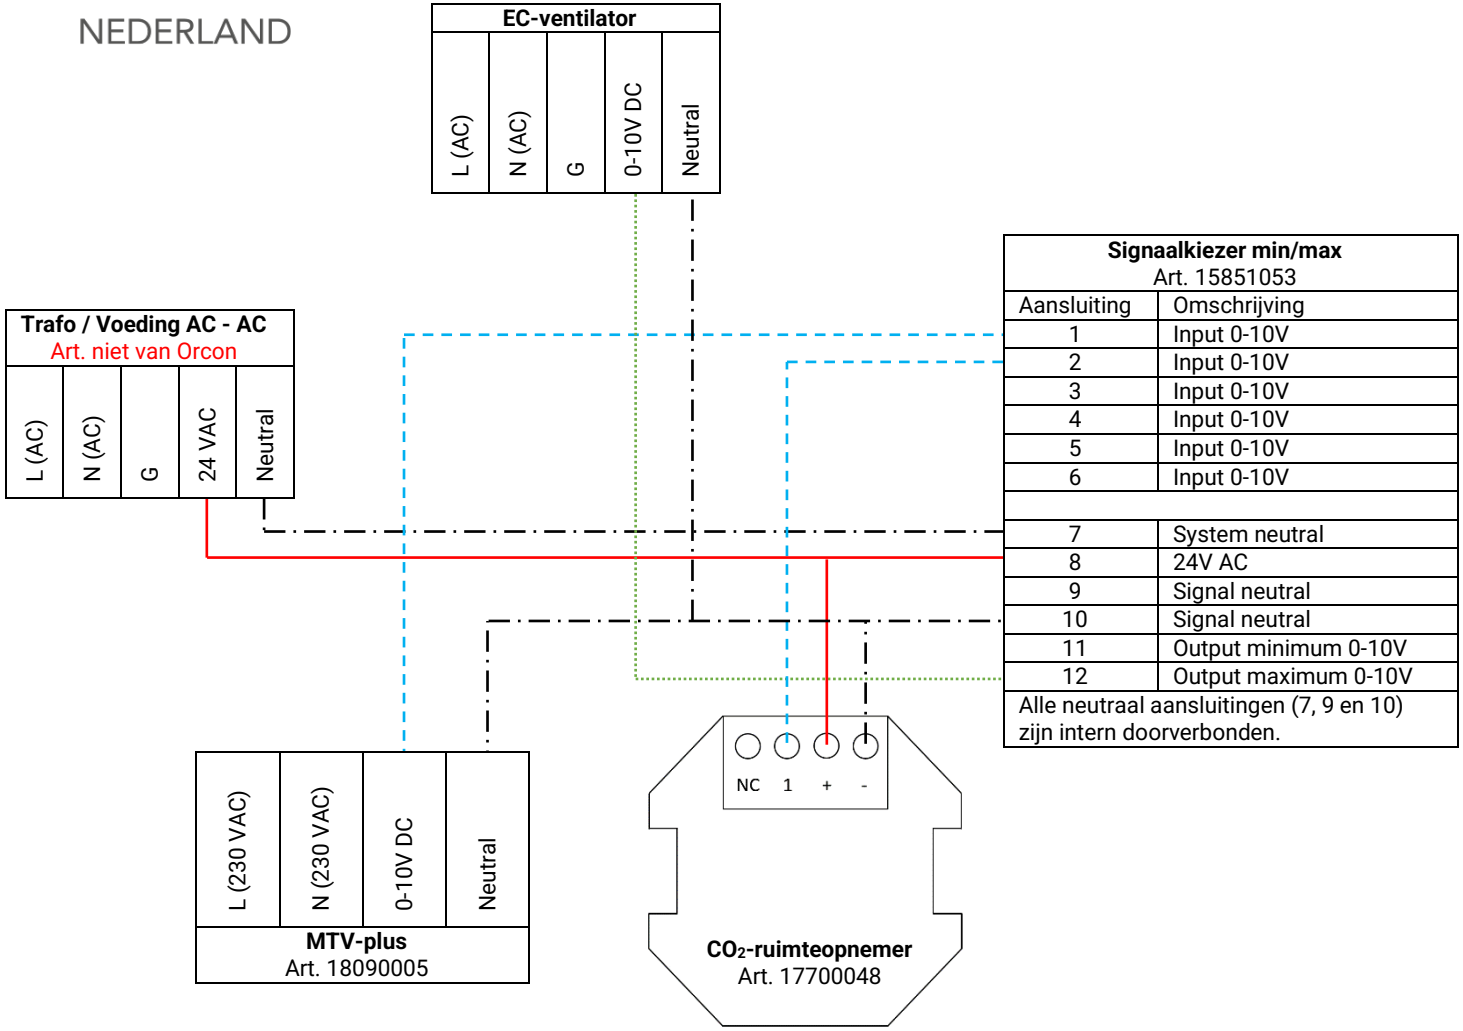

Signaalkiezer min/max
Art. 15851053

Aansluiting	Omschrijving
1	Input 0-10V
2	Input 0-10V
3	Input 0-10V
4	Input 0-10V
5	Input 0-10V
6	Input 0-10V
7	System neutral
8	24V AC
9	Signal neutral
10	Signal neutral
11	Output minimum 0-10V
12	Output maximum 0-10V

Alle neutraal aansluitingen (7, 9 en 10) zijn intern doorverbonden.