


HRC-260 OptiAir



Ventilatorgrafiek

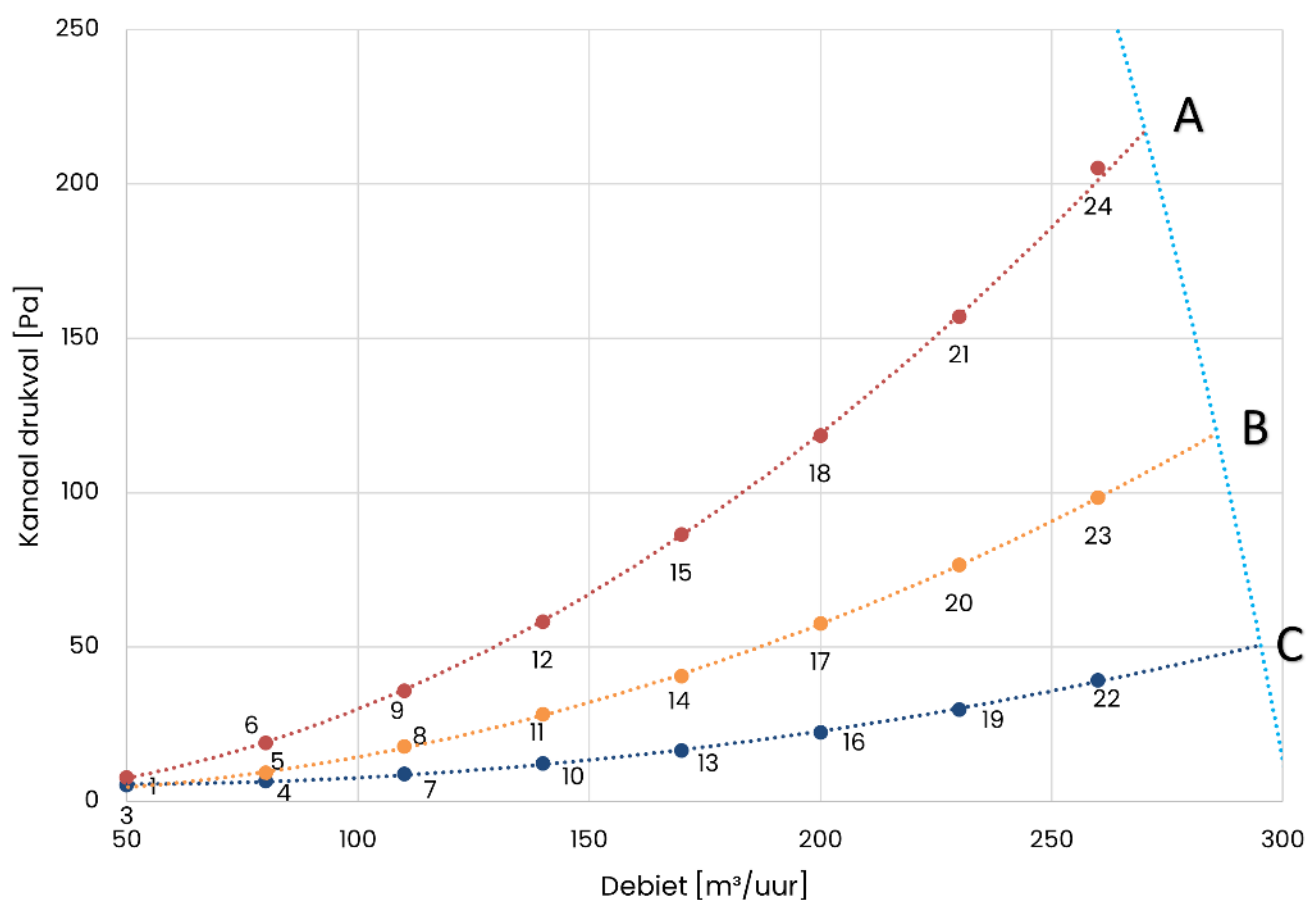

- Curve A installatie met matige kanalen
- Curve B installatie met redelijke kanalen
- Curve C installatie met goede kanalen

DEBIETGEGEVENS

HRC-260 OptiAir




Debietgegevens

Werkpunt	Referentie debiet [m3/uur]	Drukval over het kanaal [Pa]	Totaal opgenomen vermogen per ventilator	Totaal opgenomen vermogen (W)	SPF totaal (Wh/m²)
1	50	4	1	7	0,13
2	50	6	1	6	0,13
3	50	8	1	7	0,13
4	80	9	2	9	0,11
5	80	15	2	9	0,11
6	80	19	3	9	0,12
7	110	18	5	13	0,12
8	110	29	5	14	0,13
9	110	36	5	14	0,13
10	140	28	7	18	0,13
11	140	47	8	21	0,15
12	140	58	9	22	0,16
13	170	41	10	25	0,15
14	170	68	12	29	0,17
15	170	86	14	32	0,19
16	200	58	15	34	0,17
17	200	94	18	41	0,20
18	200	119	21	46	0,23
19	230	77	21	46	0,20
20	230	125	26	55	0,24
21	230	157	30	63	0,28
22	260	98	28	61	0,23
23	260	159	35	75	0,29
24	260	205	41	87	0,33

HRC-360 OptiAir



Ventilatorgrafiek

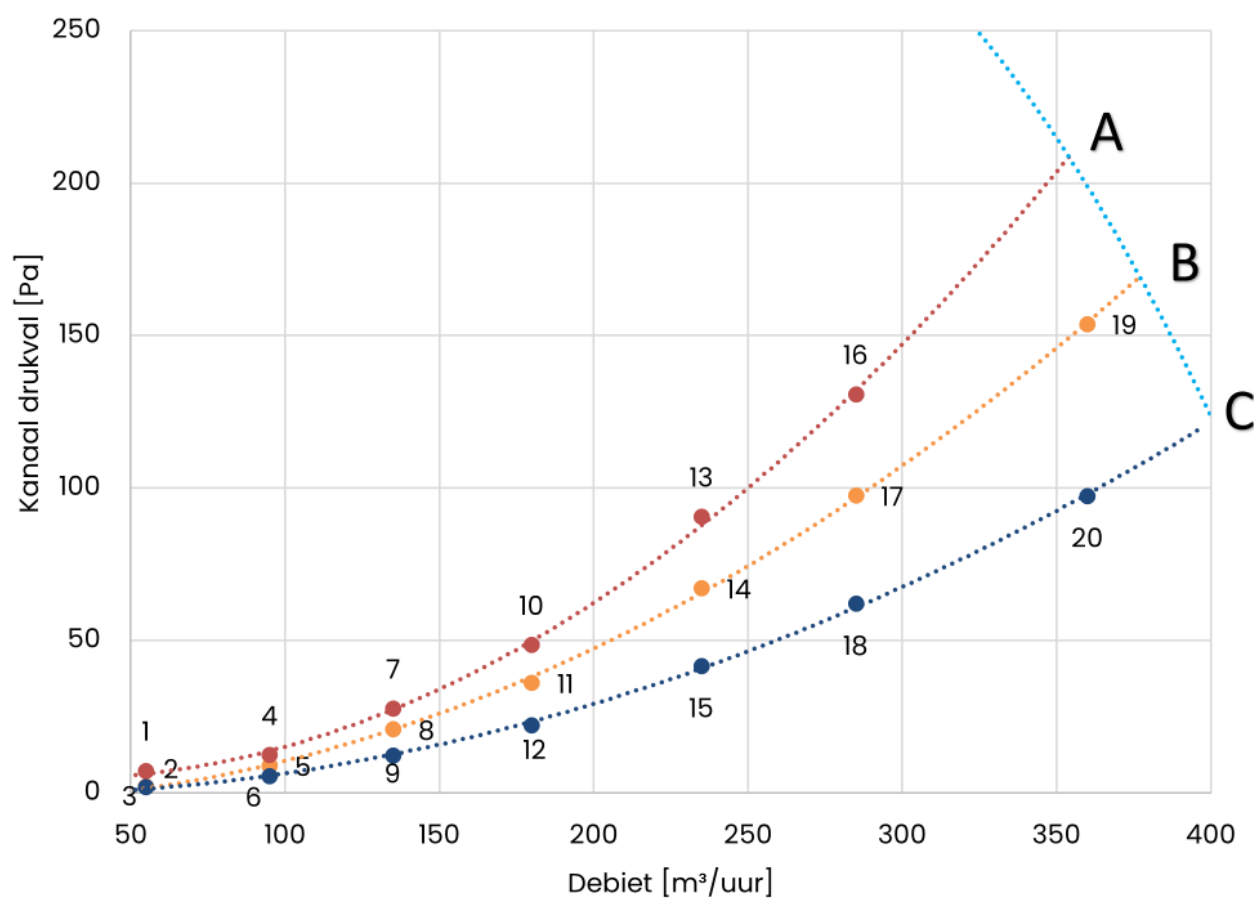

- Curve A installatie met matige kanalen
- Curve B installatie met redelijke kanalen
- Curve C installatie met goede kanalen

DEBIETGEGEVENS

HRC-360 OptiAir



Debietgegevens

Werkpunt	Referentie debiet [m3/uur]	Drukval over het kanaal [Pa]	Totaal opgenomen vermogen per ventilator	Totaal opgenomen vermogen (W)	SPF totaal (Wh/m³)
1	55	7	6	16	0,29
2	55	2	2	7	0,13
3	55	2	3	10	0,18
4	95	12	4	13	0,13
5	95	9	5	13	0,14
6	95	6	4	12	0,13
7	135	28	10	23	0,17
8	135	21	7	18	0,13
9	135	12	8	20	0,15
10	180	48	16	37	0,20
11	180	36	15	34	0,19
12	180	22	14	31	0,17
13	235	91	32	68	0,29
14	235	67	30	64	0,27
15	235	42	27	58	0,24
16	285	131	50	105	0,37
17	285	98	45	95	0,33
18	285	62	41	86	0,30
19	360	154	78	160	0,45
20	360	97	70	143	0,40