

RENDEMENTGEGEVENS

WTU-DA-TA




Condities volgens EN308

Onderstaande grafieken geven het rendement van de wisselaar in de WTU-DA-TA weer. De rendementen zijn bepaald volgens EN308 met de volgende uitgangspunten:

Condities volgens EN308		
	Buiten	Binnen
Temperatuur (°C)	5	25
Luchtvochtigheid (rH %)	72	28

Thermisch rendement grafiek WTU-03-DA-TA

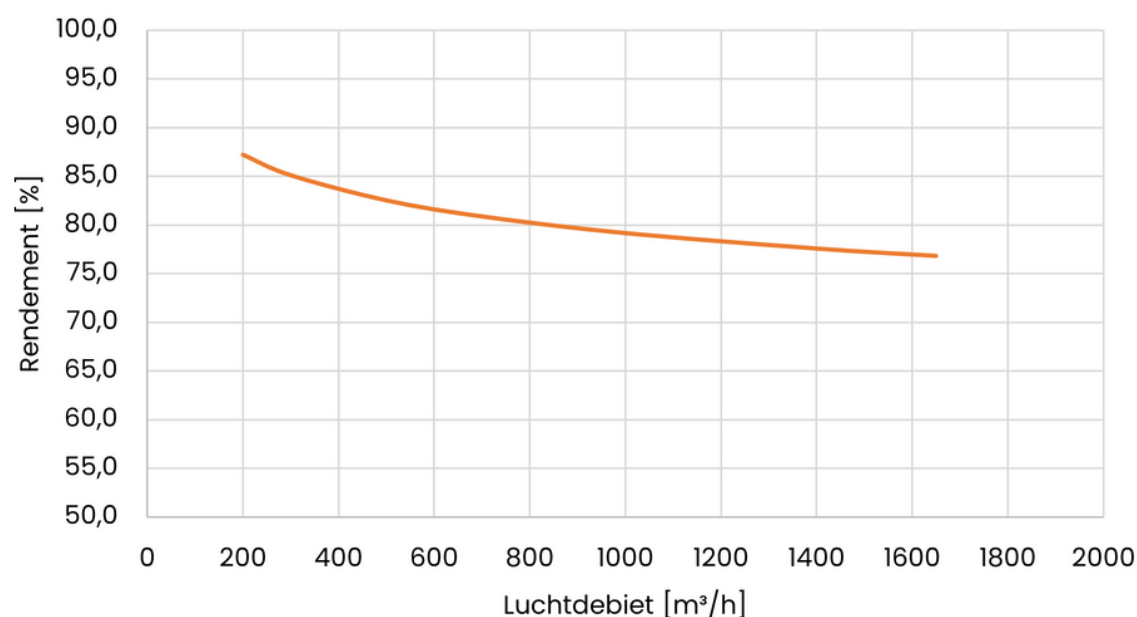


Thermisch rendement WTU-03-DA-TA in tabel

Luchtvolume (m³/uur)	Thermisch rendement (%)
1650	76,8
1400	77,6
1000	79,2
700	80,9
500	82,5
300	85,1
200	87,2

WTU-DA-TA



Thermisch rendement grafiek WTU-04-DA-TA

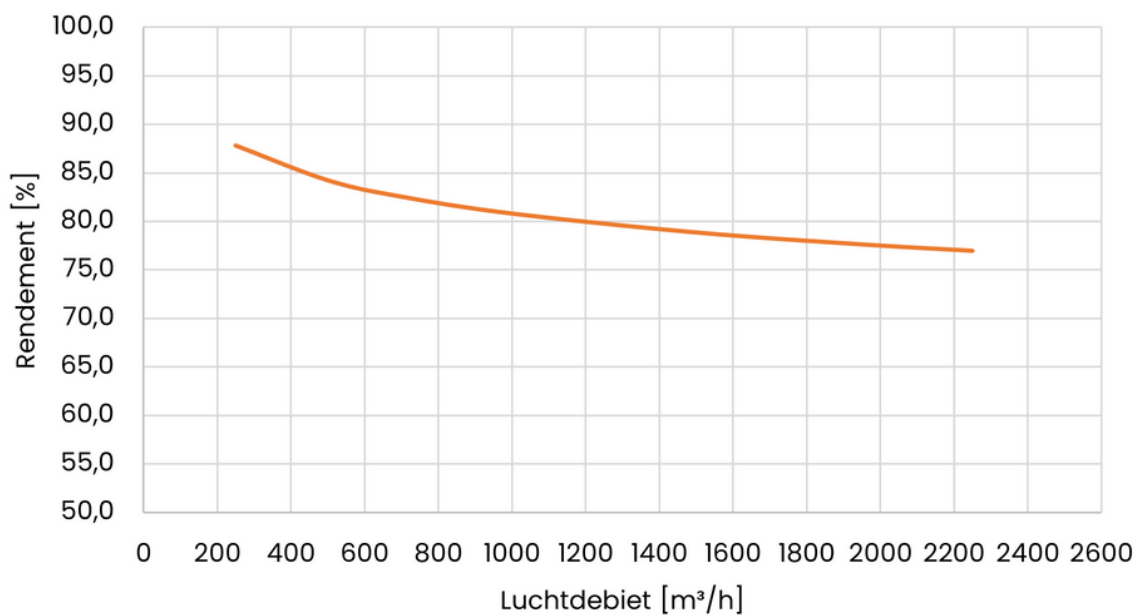


Thermisch rendement WTU-04-DA-TA in tabel

Luchtvolume (m³/uur)	Thermisch rendement (%)
2250	76,9
1950	77,6
1500	78,8
1000	80,8
700	82,5
500	84,2
250	87,8

WTU-DA-TA



Thermisch rendement grafiek WTU-06-DA-TA

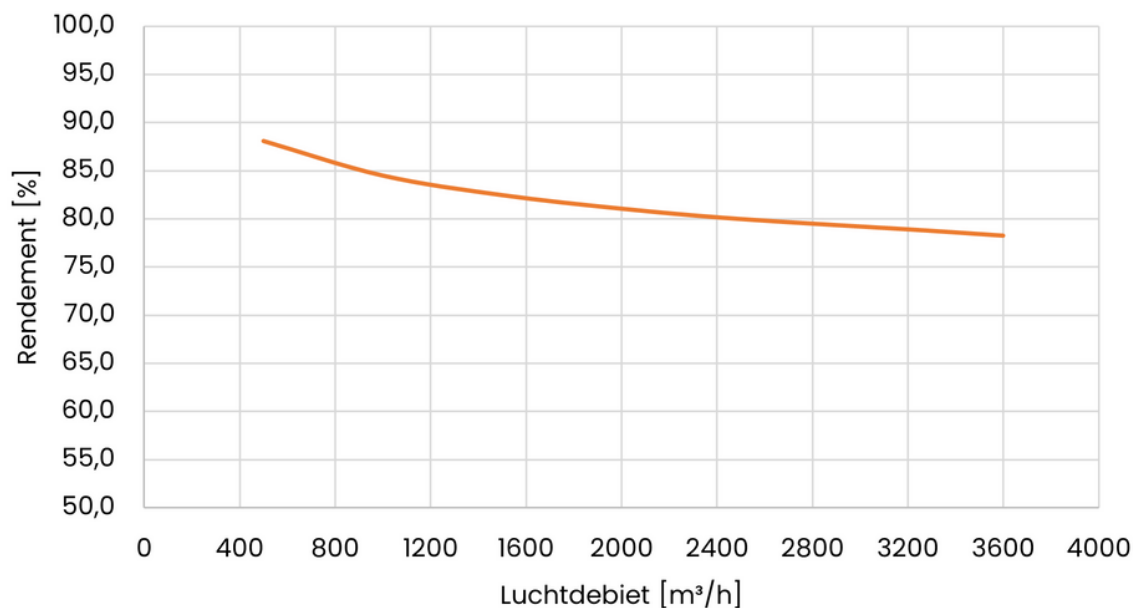


Thermisch rendement WTU-06-DA-TA in tabel

Luchtvolume (m³/uur)	Thermisch rendement (%)
3600	78,2
3250	78,8
2500	80,0
2000	81,1
1500	82,5
1000	84,5
500	88,1

WTU-DA-TA



Thermisch rendement grafiek WTU-09-DA-TA

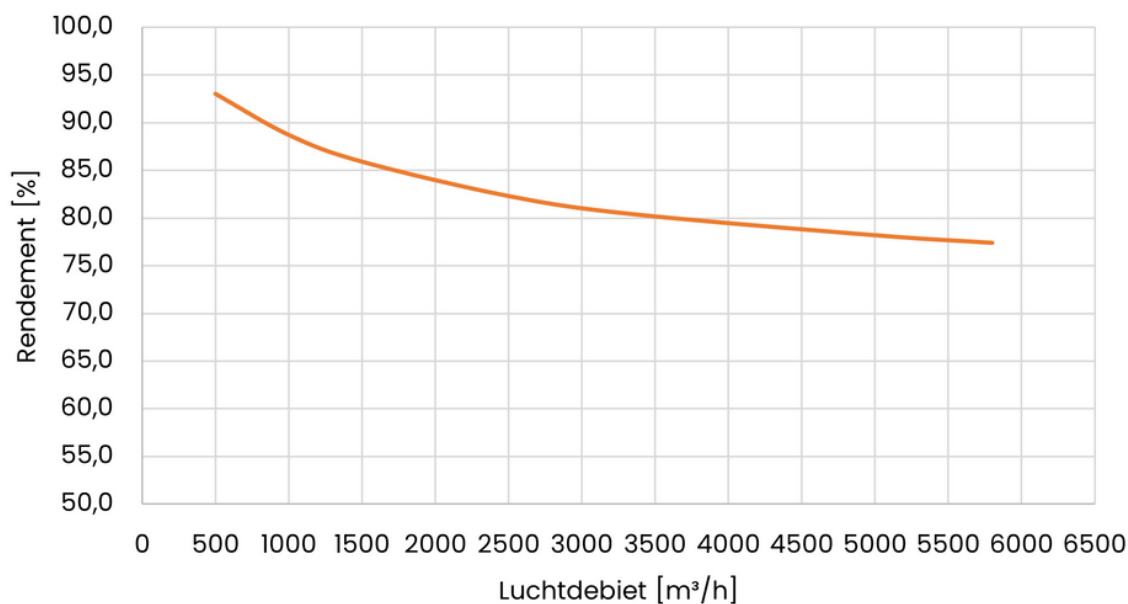


Thermisch rendement WTU-09-DA-TA in tabel

Luchtvolume (m³/uur)	Thermisch rendement (%)
5800	77,4
5000	78,2
3350	80,4
2500	82,3
1500	85,9
1000	88,7
500	93,0

WTU-DA-TA



Thermisch rendement grafiek WTU-11-DA-TA

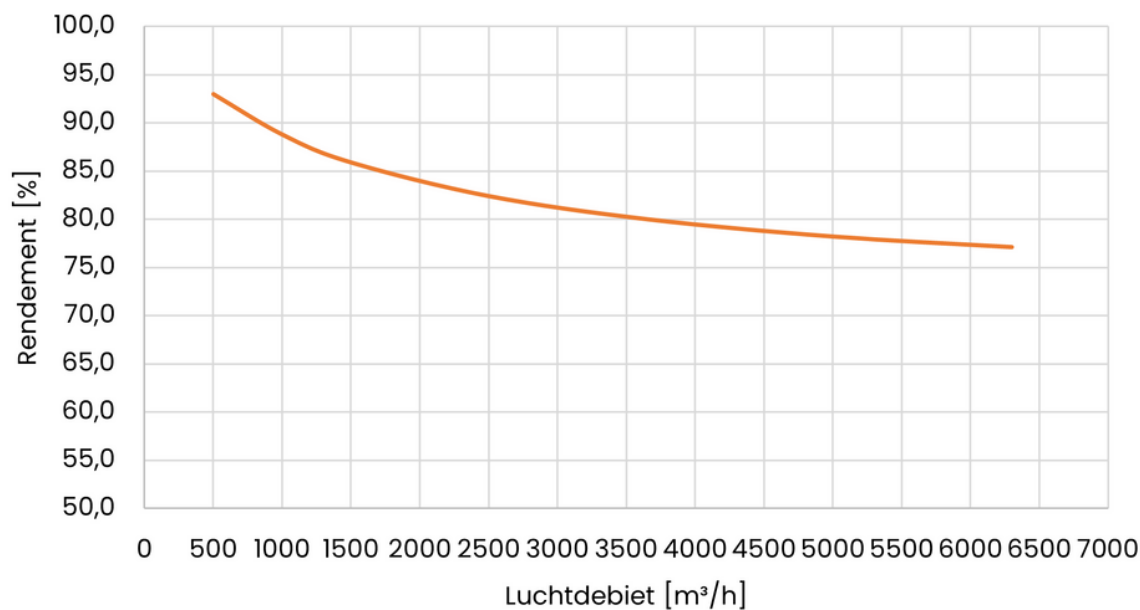

Thermisch rendement WTU-11-DA-TA in tabel

Luchtvolume (m³/uur)	Thermisch rendement (%)
6300	77,1
5000	78,2
3650	80,0
2500	82,4
1500	85,9
1000	88,8
500	93,0